


Датчики-газоанализаторы ДАК
Монтажный чертеж

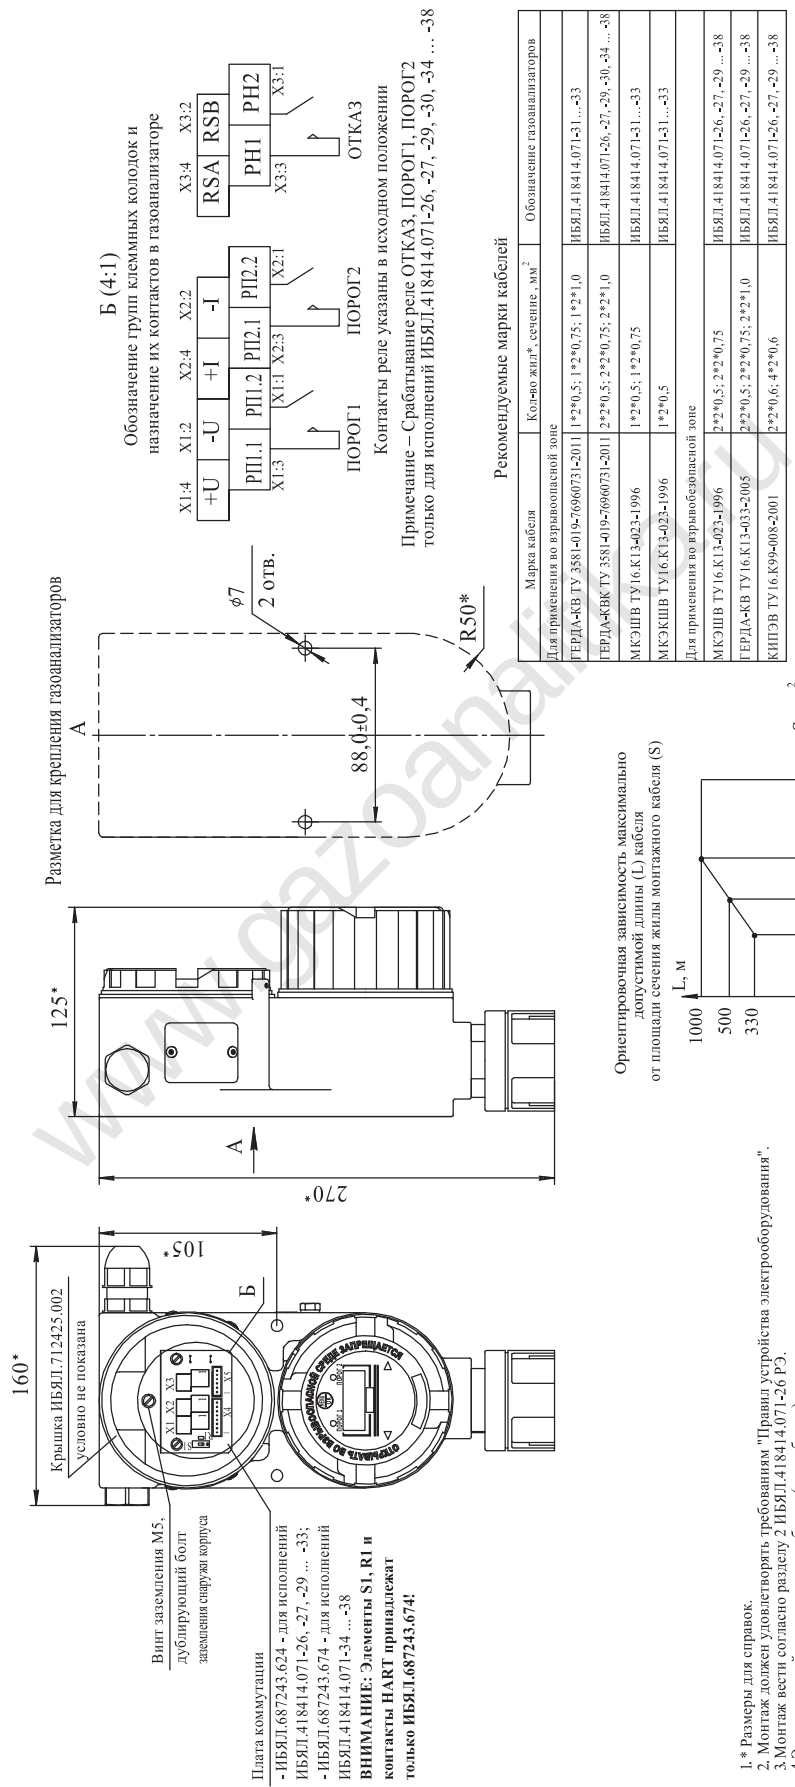


1. * Размеры для справок.
2. Монтаж должен соответствовать требованиям "Правил устройства электрооборудования".
3. Монтаж вести согласно разделу 2 ИБЯЛ.418414.071-26 РЭ.
4. Электрический монтаж вести кабелем (см. таблицу).
Примечание. Омическое сопротивление линии связи - не более 5 Ом на жилу - для исполнений ИБЯЛ.418414.071-31 ... -33.

Схемы подключения датчиков ДАТ-М, ДАХ-М, ДАК к блокам питания и сигнализации БПС-21М, БПС-21М-М


Подключение датчиков ДАХ-М-01, -03;
ДАТ-М-01, -02, -03; ДАК-31, -32, -33 к БПС-21М



Подключение датчиков ДАХ-М-06ТР, -06ТРХ;
ДАТ-М-05, -05Х, -05Г, -05ГХ;
ДАК-26...-30, -35...-38 к БПС-21М

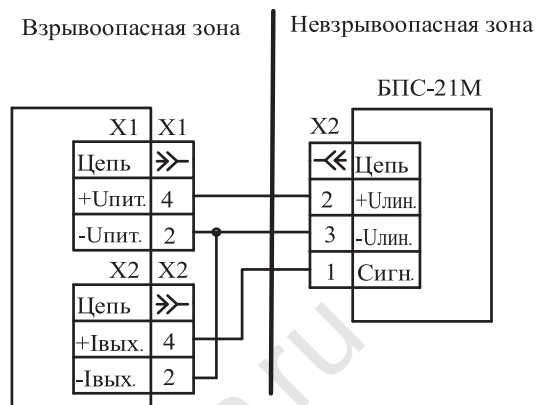

Подключение датчиков ДАХ-М-06ТРХН, -06ТР, -06ТРХ; ДАТ; ДАК-26...-30, -35...-38;
ДАТ-М-06, -06Г, -06ТР, -06ТРХ, -06ТРХН, -06ГТР, -06ГТРХ, -06ГТРХН к БПС-21М-М

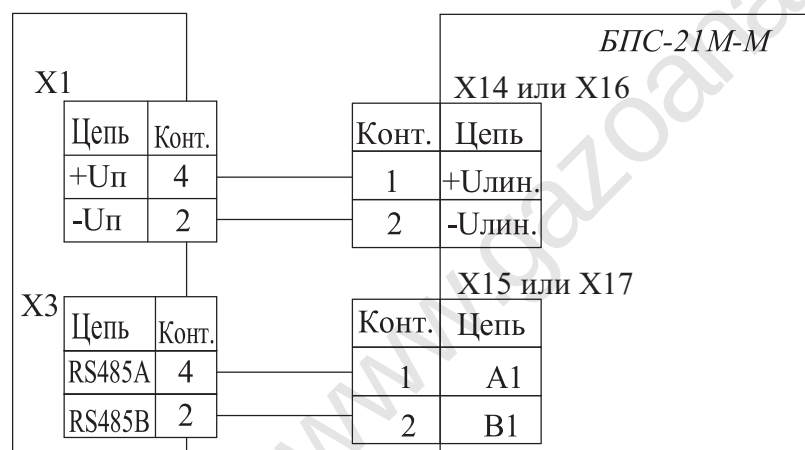

Подключение датчиков ДАТ-М-06ТРХН, -06ГТРХН
к БПС-21М без барьера с дополнительным источником питания

